

○ 宅配型検査に使用する輸送BOX



採精容器 PAT 6757656

○ 精子検体採取用の容器



採精容器 PAT 6952614


○ 精子凍結保存用バイアル



凍結保存容器 PAT 7698303

○ 精子高度機能検査報告書のサンプル

精子DNA断片化指数検査（DFI検査）

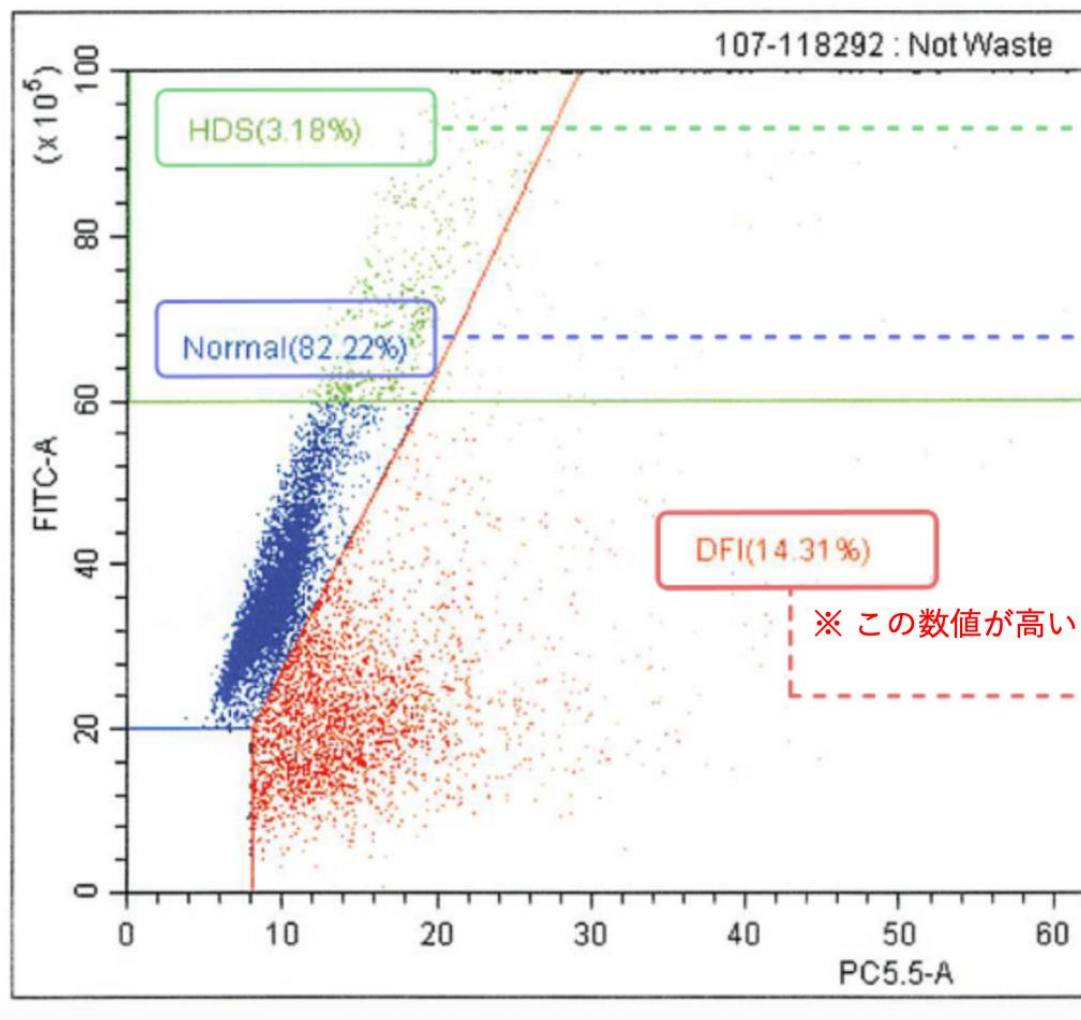

緑色の集団 HDS

DNAの成熟が不十分な未成熟精子

青色の集団 Normal

DNAが正常な精子

赤色の集団 DFI

DNAが断片化している異常がある精子の割合