

試験番号：III C-20-0046

依頼者名：Each DreaM 株式会社

発熱性試験

試験年月日:2020年 7月 3日

輻射強度：50 kW/m²

試験時間：20分

	質量 [g]	総発熱量 [MJ/m ²]	最高発熱速度 [kW/m ²]	防火上有害な 変形の有無	最高発熱速度が継続して200kW/m ² を超過した時間	着火時間 [秒]	備考
規定値	-	8 MJ/m ²	-	なし	10 秒	-	
試験体A	92.6	0.01	0.33	なし	0	着火せず	図-1

備考 0

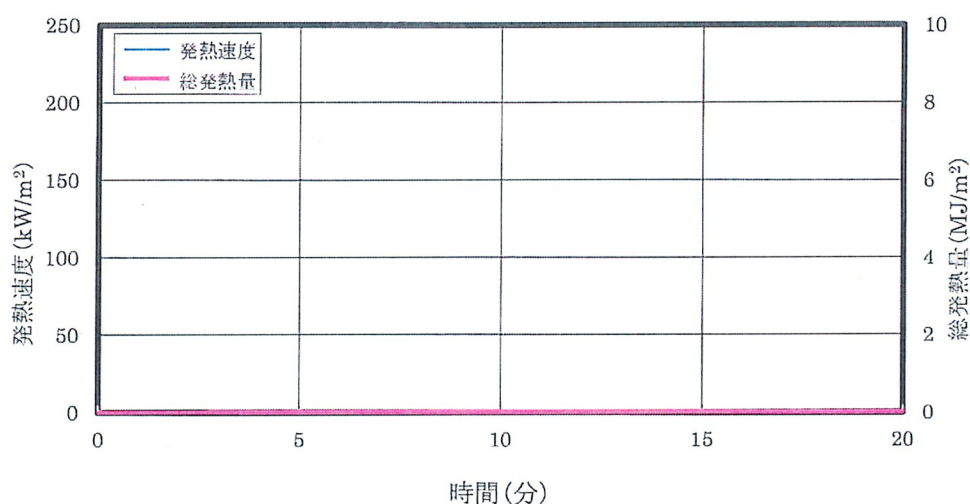


図-1 発熱速度及び総発熱量 (試験体A)

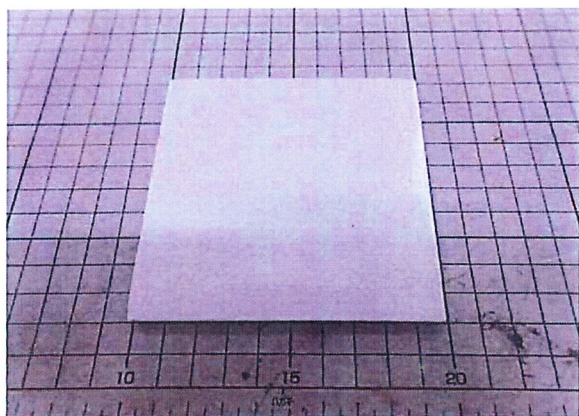


写真-1
試験体A 試験前

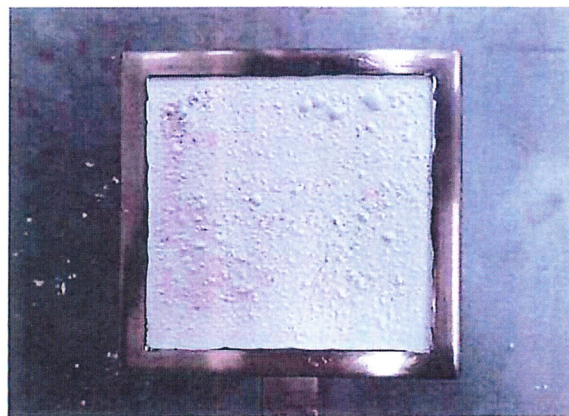


写真-2
試験体A 試験後