Green Core Tech

https://greencoretech.com/product/awg/

ウォーターサーバー（宅配水）との3年間総費用比較

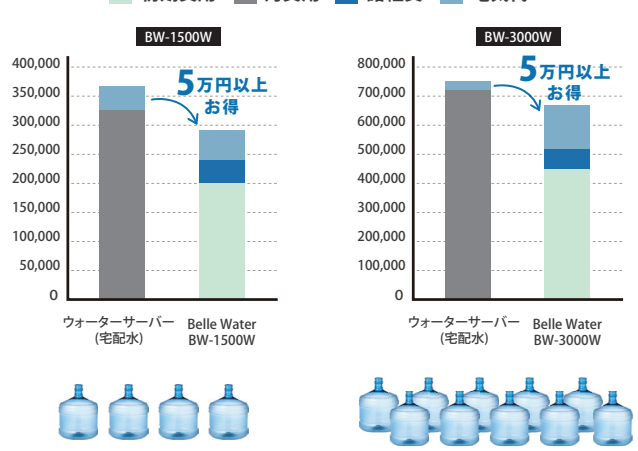

毎月 **48**リットルご利用時
12ℓタンク×４＝48ℓ

毎月**120**リットルご利用時
12ℓタンク×10＝120ℓ

温度、湿度による製水量

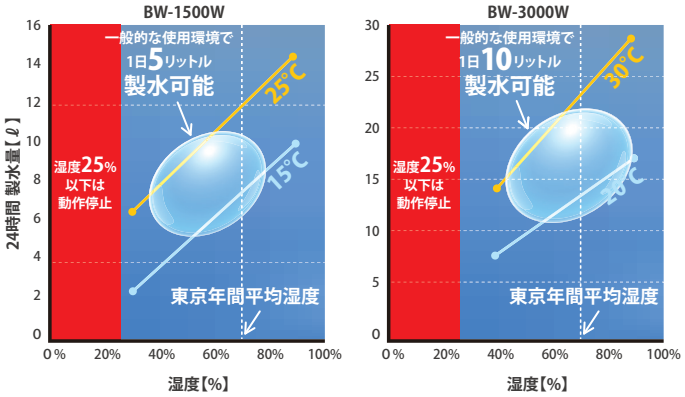

停電でも 外部水浄水機能

貯めた雨水やお風呂の残り湯などの水を取り込み、
高性能フィルターで飲料水に浄水出来ます。
ポータブルバッテリーなどの少ない電力（約20W）
約30分で6リットルを浄水することができます。

水フィルター：４種類の高性能水フィルターで不純物を除去
紫外線殺菌灯：それぞれのタンクで紫外線殺菌灯で常に水を除菌
空気フィルター：空気中の微粒子をHEPAフィルターで除去

型　番	BW- 1500W	BW- 3000W
食品衛生法	準拠	
電気用品安全法(PSE)	非対象	電気湯沸器、電気冷水器準拠
電源電圧	AC100V（50/60Hz）	
総消費電力	430W	830W
製水時消費電力	400W	650W
動作温度	15～40℃（10℃以下は動作停止）	
動作湿度	45～95℃（25℃以下は動作停止）	
製水能力	15ℓ/日（25℃ 90%）	30ℓ/日（30℃ 90%）
温水機能	無し	ON/OFF可能 75～95℃で設定可能
冷水機能	無し	ON/OFF可能　4～10℃で設定可能
タンク容量	6ℓ（上部：4ℓ、下部：2ℓ）	13ℓ（上部：10ℓ、下部：3ℓ）
操作	タッチパネル	
外形寸法	W450×D440×H560mm	W450×D440×H1130mm
重さ	32kg	48kg
冷媒	R134a	
その他機能	外部水浄水モード（緊急時用）	
付属品	水フィルター：４本（本体取付済） 空気フィルター：１枚（本体取付済） 活性炭フィルター：１個（本体取付済） 外部水取り込みパイプ：１式 交換用蛇口：2個 取扱説明書：１部	水フィルター：5本（本体取付済） 空気フィルター：１枚（本体取付済） 活性炭フィルター：１個（本体取付済） 外部水取り込みパイプ：１式 交換用蛇口：2個 取扱説明書：１部

グリーンコアテック合同会社

〒602-0853 京都市上京区宮垣町91-102
E-mail ：info@greencoretech.com
TEL： 075-600-2795　FAX： 050-3383-4181

空気中の水分から
飲料水を作り出す空気製水器

水は自分でつくる時代です

Belle Water
ベル　ウォーター

商品ページはこちら

工事不要で
コンセントに差すだけで
水を作り続けます!

紹介ビデオはこちら

空気中の水分から飲料水を作り出す新しい空気製水器

不純物を高性能フィルターで取り除いた**安全でおいしい水**です。

Belle Water
ベル　ウォーター

New

BW-3000W

●最大製水量30ℓ/日　●トール型(キャスター付)
●5段水フィルター　●3灯紫外線除菌
●タンク容量13ℓ　●温水、冷水機能

BW-1500W

●最大製水量15ℓ/日　●テーブルトップ型
●4段水フィルター　●2灯紫外線除菌
●タンク容量6ℓ　●常温水

安心安全 水質検査結果

水道法の水道水質基準51項目とミネラルウォーターの両方の**水質基準を全てクリア**しております。

項目	値	結果	水質基準	判定
一般細菌	個/ml	45	100個以下	合格
大腸細菌		検出せず	検出しない事	合格
色度	度	1度以下	5度以下	合格
濁度	度	0.1度以下	2度以下	合格
ヒ素およびその化合物	mg/L	0.001度以下	0.01度以下	合格
カドミウムおよびその化合物	mg/L	0.0003度以下	0.003度以下	合格
六価およびその化合物	mg/L	0.002度以下	0.02度以下	合格
鉛およびその化合物	mg/L	0.001度以下	0.01度以下	合格
水銀およびその化合物	mg/L	0.00005度以下	0.0005度以下	合格
シアン化物イオンと塩化シアン	mg/L	0.001度以下	0.01度以下	合格
PH値		6.47	5.8異常 8.6以下	合格
味		異常なし	異常なき事	合格

試験機関：一般社団法人　京都微生物研究所　2022年12月実施
（上記はBW-1500Wの結果ですが、BW-3000Wも同等フィルターを使っています）

安心安全 PFAS試験結果

空気製水器で作り出された水からPFAS（有機フッ素化合物）の不検出を確認しています。

検査結果報告書

受付番号：No.240924010
受付日：2024年9月24日
報告日：2024年9月30日
検体名：空気製水器 Belle Water 結露浄水サンプル
備考：

検査結果
0.0000025未満
0.0000025未満

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

検査項目	検査結果	定量限界	単位	検査方法
PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）	0.0000025未満	0.0000025	mg/L	※1
PFOA（ペルフルオロオクタン酸）	0.0000025未満	0.0000025	mg/L	※1

製水のプロセス

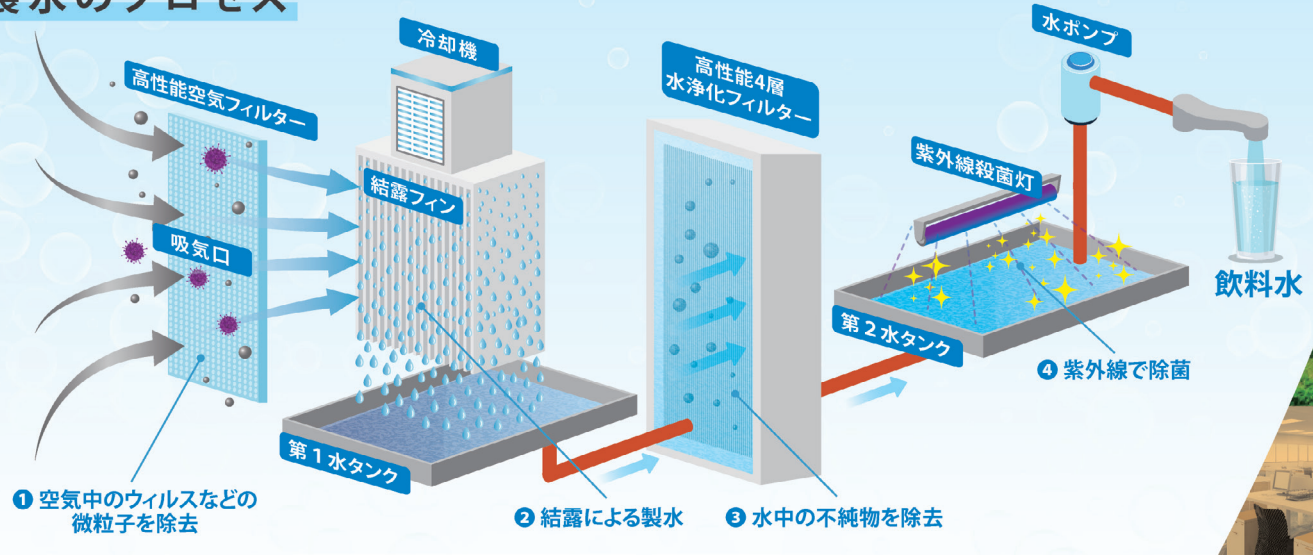

使用用途